

- 왕길배수권역 조정에 따른 - **혼탁수 발생 및 수압저하 안내**

■ 일 시 : 2020. 10. 28.(수) 22:00 ~ 10. 29.(목) 22:00

(※ 일정은 우천 등 기후상황에 따라 변경될 수 있음)


■ 대상지역 : 서구 왕길동, 오류동, 검단일반산업단지 일원

■ 사 유 : 정수장 단수 시 왕길배수지를 이용한 안정적인 급수공급체계 구축

■ 문의전화 : 미추홀콜센터(032-120), 서부수도사업소(720-3842~8)

■ 안내사항

- * 밸브 조절 후 일시적으로 혼탁수가 발생할 수 있으니 수돗물 사용 전 충분히 방류한 후 사용하시기 바랍니다.
- * 왕길배수지 운영 시 수압이 다소 저하될 수 있습니다.
- * 밸브 조절 전 저수조(물탱크) 유입밸브를 차단하여 주시기 바랍니다.
- * 혼탁수 및 출수불량 발생 시 서부수도사업소로 신고하여 주시기 바랍니다.

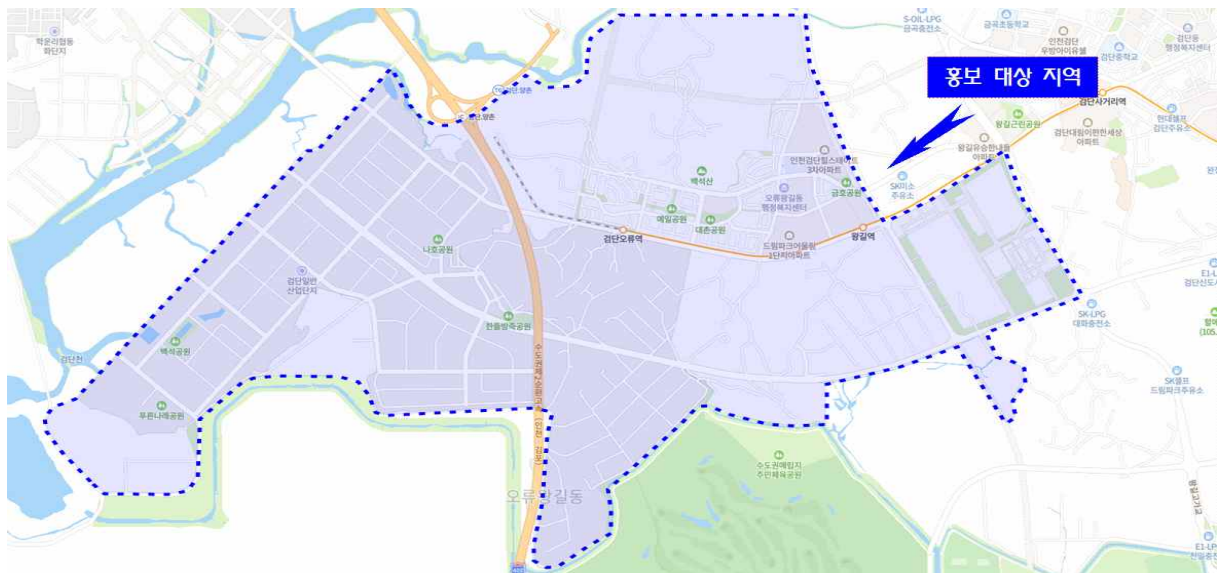

붙임 주민행동요령 1부

상수도사업본부 서부수도사업소장

주민행동요령

붉은 수돗물 발생 시 주민행동요령

I 집안에서 붉은 수돗물 발생 시 아래와 같이 조치해주세요!



1 수도계량기 밸브를 완전히 연다



2 집안의 수도꼭지를 전부 잠근다



3 수도꼭지 한 개씩 번갈아 가면서 (물 상태 확인) 충분히 틀어 놓는다



4 원터치 수도꼭지의 경우 위 아래로 물을 트는 것과 끄는 것을 반복한다

- ◆ **욕내배관이 노후된 경우** 수돗물 사용 전 충분히 방류한 후 사용
- ◆ 위와 같이 조치해도 계속해서 붉은 수돗물이 발생할 경우에는 관할 수도사업소로 연락주시기 바랍니다.

- ① 중부수도사업소 : 720-3344 ② 남동부수도사업소 : 720-3544
- ③ 북부수도사업소 : 720-3649 ④ 서부수도사업소 : 720-3844
- ⑤ 강화수도사업소 : 720-3963